spirax sarco

TI-P072-02
ST Выпуск 1

Пропускная способность конденсатоотводчиков серии HM34

Пропускная способность

½" Ду15

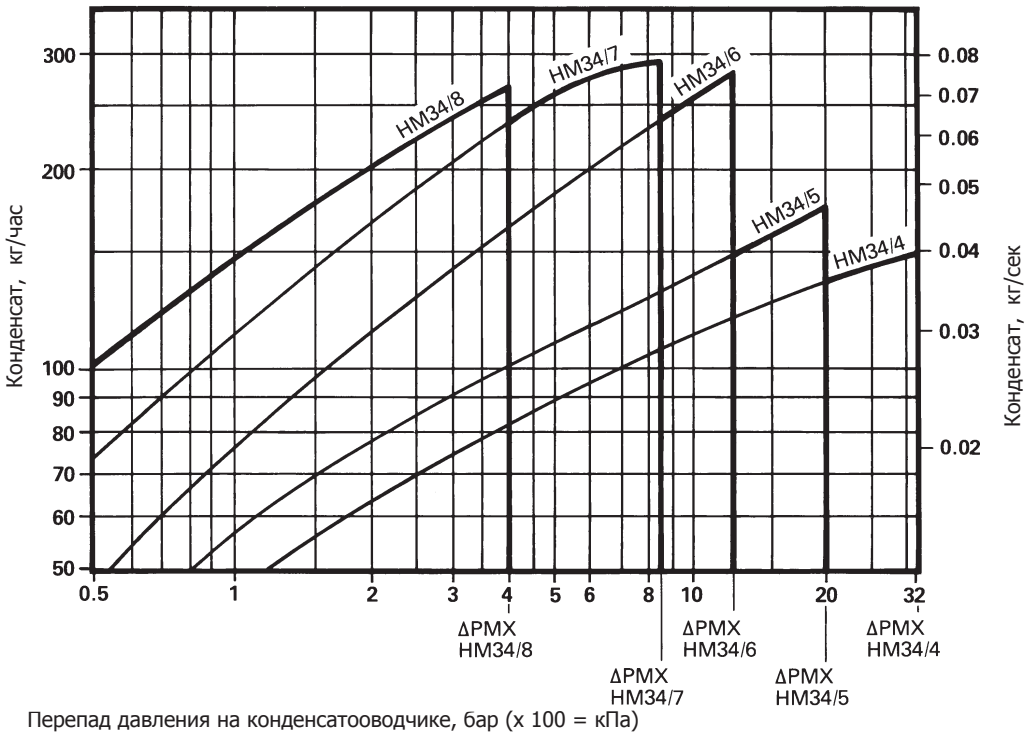

Перепад давления на конденсатооводчике, бар (x 100 = кПа)

Пропускная способность

¾" Ду20

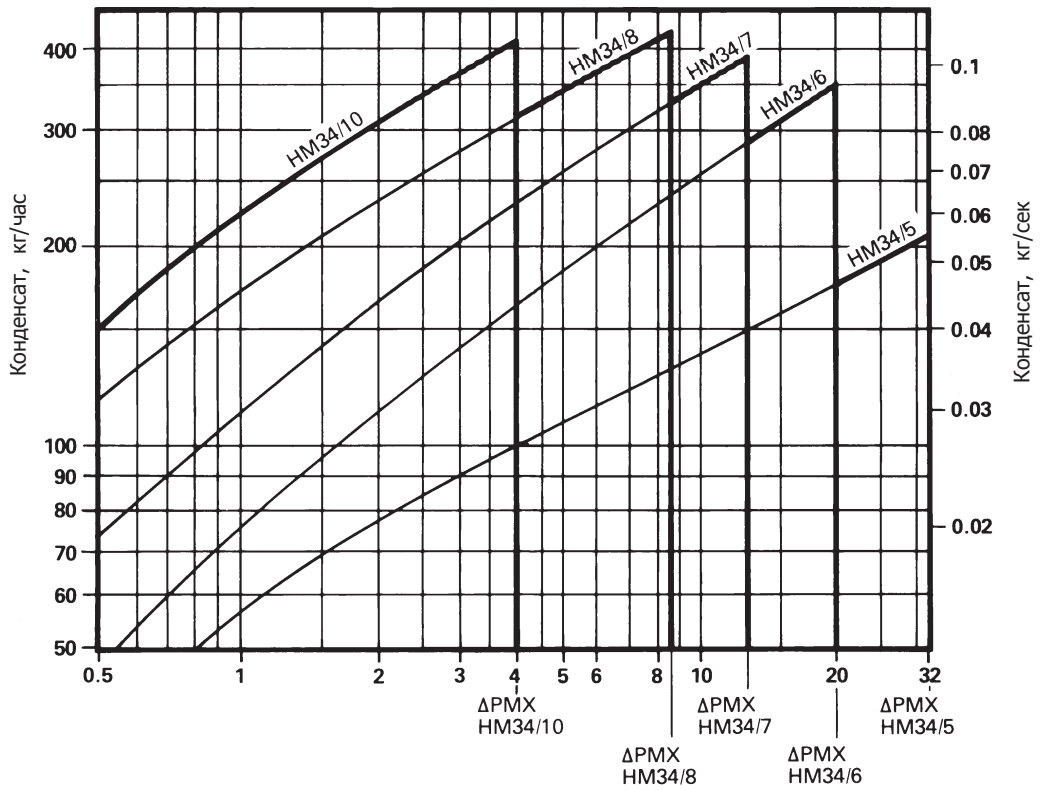

Перепад давления на конденсатооводчике, бар (x 100 = кПа)

Пропускная способность

1" Ду25

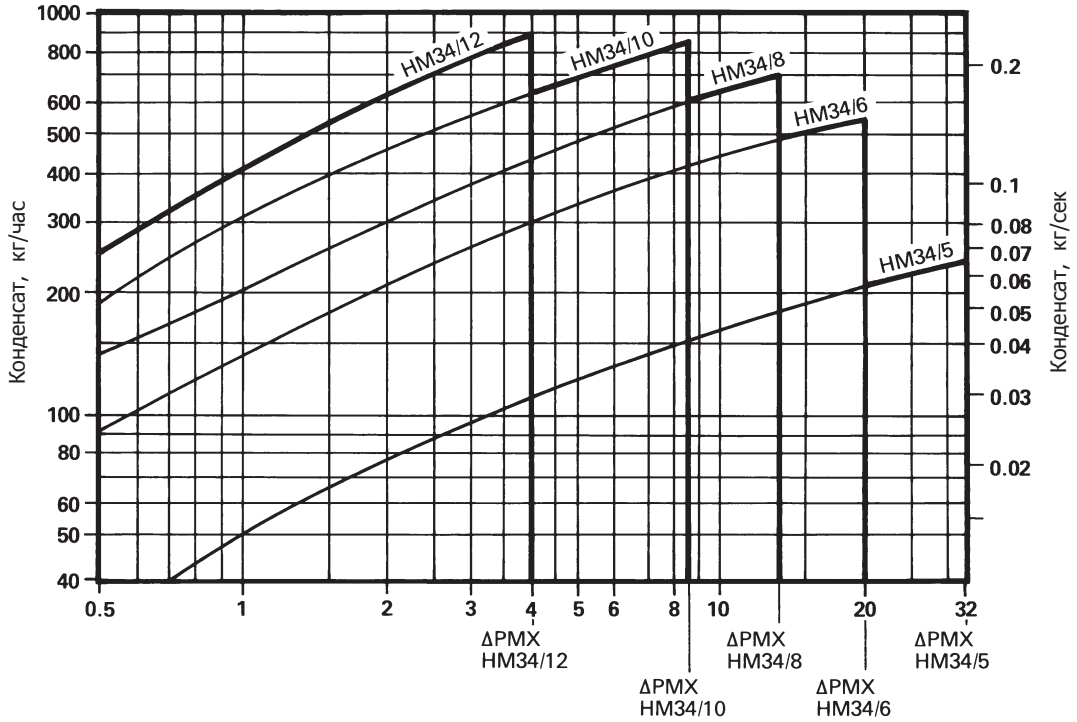

Примечание: Конденсатооводчик должен быть выбран, основываясь на перепаде давления на конденсатоотводчике, а не на расходе конденсата, т.е. при Ду25, расходе 80 кг/ч и перепаде на конденсатоотводчике 7 бар, должен быть выбран НМ34/10, а не НМ34/5.

5.7